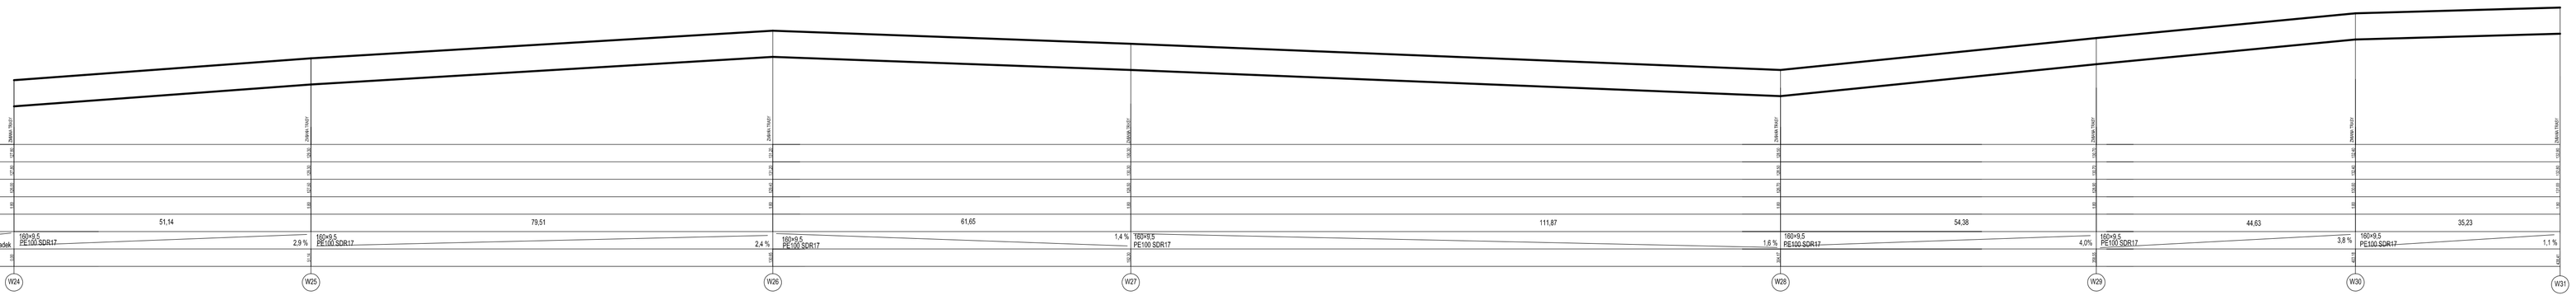

Poziom porównawczy 123.40m n.p.m.														
Rzędna terenu projektowanego	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Rzędna terenu istniejącego	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Rzędna osi rurociągu [m]	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
Zagłębienie osi rurociągu	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Odległości [m]		51,14		79,51		61,65		111,87		54,38		44,63		35,23
Średnice, materiał	Spadek	160×9,5 PE100 SDR17	2,9 %	160×9,5 PE100 SDR17	2,4 %	160×9,5 PE100 SDR17	1,4 %	160×9,5 PE100 SDR17	1,6 %	160×9,5 PE100 SDR17	4,0%	160×9,5 PE100 SDR17	3,8 %	160×9,5 PE100 SDR17	1,1 %
Długość trasy [m]	0,0	51,14		130,65		192,30		304,17		358,55		403,18		438,41	
	W24		W25		W26		W27		W28		W29		W30		W31

OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Na WODZIE O PCU 100 M
Dąbrówki wsi: 52/2, 52/1, 99, 100, 262/1, 262/2, 262/4, 267/1372, 184, 266, 267, 346, 312, 310, 316, 324, 320/1, 323, 322, 280/1, 280/2, 344, 343, 339 obręb 4 Mława, 16/213 obręb 11 Mroczenice, 1/1 obręb 1 Mroczenice, gmina Mława

TEMAT: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ SKALA 1 : 250/100	Rys. nr WOD.
RYSUNEK: PROFIL PODŁUŻNY	Arkusz nr/ilość arkuszy 1/1
PROJEKTANT: inż/ Pol. Rybkowski Jarosław	W ups. RAWROCZPO0S/09